

Schuine brandkraan 30°

Elk gebouw van 20 meter of hoger moet voorzien zijn van een droge blusleiding met brandkranen. Op elke verdieping wordt een brandkraan geplaatst. Deze brandkraan (volgens DIN 14461) moet vervaardigd zijn van messing en hebben een schuine uitlaat (30°).

Elke brandkraan moet voorzien worden van een Storz CC-armatuur. Met behulp van een CC-armatuur kan de brandweer bij calamiteiten de brandslangen direct op het Storz waterarmatuur koppeling aansluiten.



Omschrijving:

Vorm: Schuin model
Materiaal: Messing
Uitvoering kopstuk: Geschroefd
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
In- en uitlaatzijde voorzien van: Buitendraad (BSPP)
Max. werkdruk: 16bar


Uitvoering volgens NEN 3374 - DIN 14461 deel 3.

Toepassingsgebied:

- Binnenmontage
- Blusleidingen
- Aanbevolen in utiliteitbouw

Bijzonderheden:

- Zonder koppelingen

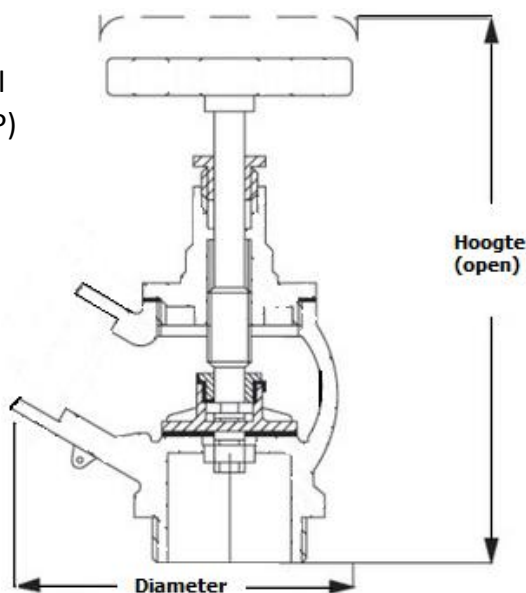

Artikelnummer	Omschrijving	DN"	Hoogte (open)	Diameter	Gewicht
44115000000	Schuine brandkraan 1½" bu/dr. MES	1.1/2" (40)	163 mm.	115 mm.	1.00 kg.
44120000000	Schuine brandkraan 2" bu/dr. MES	2" (50)	175 mm.	125 mm.	1.25 kg.
44125000000	Schuine brandkraan 2 ½" bu/dr. "D" MES	2.1/2" (65)	185 mm.	150 mm.	2.00 kg.